


dz. nr 359-wł. Stabosz Stanisław i Krystyna

dz.nr 1374 (ulica Polna)-droga gminna,wł.Gmina Poraj

naw. gruntowa

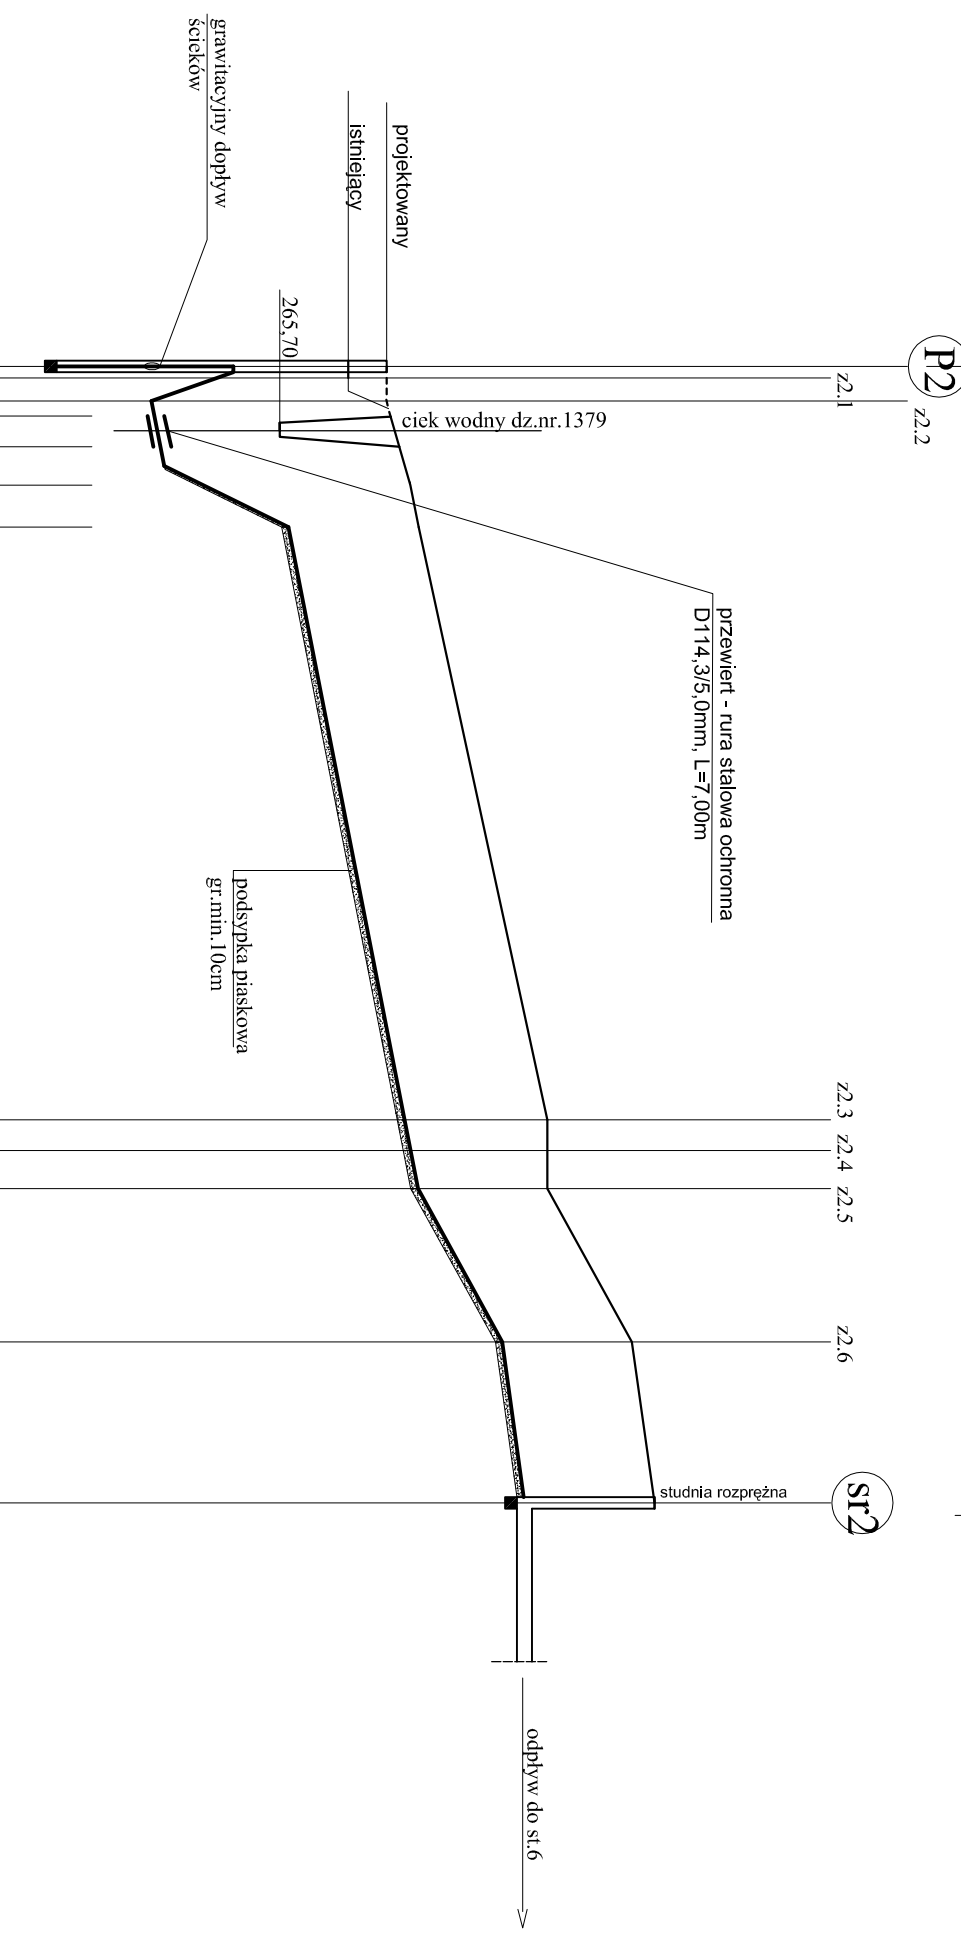

POZIOM PORÓWNAWCZY 260,00

RZĘDNA TERENU [m.n.p.m.]	267,20	267,20	265,70	267,20	267,20	269,30	269,30	270,40	270,70
RZĘDNA OSI KANAŁU [m.n.p.m.]	265,20	264,09	264,10	264,10	264,11	267,43	267,51	268,71	269,00
GLĘBOKOŚĆ [m]	3,13	3,11	1,60	1,60	3,39	1,87	1,79	1,69	1,70
						265,92	269,30	269,30	269,30
						1,70	1,69	1,69	1,80

PE100 SDR17 D90/5,4 L=150,5m

MATERIAL/ŚREDNICE	PE100 SDR17 D90/5,4 L=150,5m			
SPADEK/DŁUGOŚĆ [% /m]	i=2%	i=20%	i=55%	i=14%
DŁUGOŚĆ ,m	3	77,5	200	21,0
ODLEGŁOŚĆ ,m	0,0	10,5	15,5	21,0
HEKTOMETRY	0	0	1	1

Przedsiębiorstwo Wydobyczo-remontowe SONDA	
ul. Niebiosa 17, 41-200 Poraj, woj. śląskie	
tel./fax 034 385-1454, tel.324-96-91, e-mail:poraj@sonda.onet.pl	
nazwa:	PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TROCZNA
projektant:	WYBUDOWA I WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TROCZNA
opracowanie:	WYBUDOWA I WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TROCZNA
tytuł:	PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TROCZNA
system:	PE 100 SDR 17 o 90/5,4mm w ul. Podlna
tytuł:	odcinek od PZ - do St. 6/2
projektant:	mgr inż. Andrzej Wójcik
opracowanie:	mgr inż. Andrzej Wójcik
specjalność:	mgr inż. Kamilla DZIURK
skala:	45
tytuł:	SKALA
tytuł:	TYTUŁ
tytuł:	TYTUŁ